

MANUAL DO CONSUMIDOR

VENTISOL

AIRES | LUMIAR

11. CUIDADOS ESPECIAIS PARA SUA SEGURANÇA

1. Antes de ligar o plugue na tomada, certifique-se de que a tensão elétrica (voltagem) é compatível com a indicada no produto (127V ou 220V). Caso a tensão elétrica não seja compatível, poderá provocar danos ao produto e prejudicar sua segurança pessoal;

2. Nunca manuseie o produto com as mãos molhadas, nem submerja em água ou qualquer outro líquido, a fim de evitar danos ao produto;

3. Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) portadores de necessidades especiais, sem experiência ou conhecimento sobre seu funcionamento, a não ser que sejam supervisionadas ou instruídas pelo responsável pela sua segurança;

4. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho;

5. Instale de forma que a parte inferior da grade fique a uma distância mínima de 2,30 metros do chão;

6. Utilize lâmpada led ou eletrônica;

7. O fio terra fornecido deverá ser ligado a um condutor de proteção da instalação conforme NBR5410.

8. Um dispositivo para o desligamento total da alimentação deve ser incorporado à fiação fixa.

9. Não toque com as mãos nas hélices do ventilador em funcionamento, pode provocar acidentes;

10. Durante qualquer montagem ou manutenção no ventilador de teto, incluindo substituição de lâmpada queimada, deverá ser desligada a chave geral da instalação.

11. O uso de peças e acessórios não originais de fábrica (fusível, hélice, plugue e etc.) resulta na perda de garantia contratual, pois pode causar danos ao produto, prejudicar seu funcionamento ou causar acidentes. A garantia do produto é funcional, ou seja, não cobre danos em peças plásticas como base, botão, hélice e grades;

12. Nunca tente consertar o produto por si mesmo ou por terceiros não autorizados, para evitar acidentes e problemas técnicos e para não perder a garantia contratual. Quando precisar, leve-o em uma Assistência Técnica Autorizada Ventisol;

13. Em qualquer caso de anormalidade de funcionamento, o aparelho deverá ser imediatamente desconectado da rede elétrica e deve ser consultada a Assistência Técnica de sua região;

14. Antes de qualquer operação de limpeza ou manutenção, assegure-se de que o aparelho esteja desconectado da rede elétrica;

15. Realize uma manutenção preventiva a cada seis meses;

16. Não jogue fora este Manual. Guarde-o para eventuais consultas.

VENTILADOR DE TETO

06

LINHA RESIDENCIAL

MANUAL DO CONSUMIDOR

VENTISOL

AIRES | LUMIAR

TERMO DE GARANTIA

A VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, solicita ao consumidor a leitura prévia do manual de instruções para melhor utilização do produto e adequada instalação do mesmo.

1. A VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A., assegura aos seus consumidores a garantia contratual de 270 (duzentos e setenta) dias, mais a garantia legal de 90 (noventa) dias em seus produtos VENTISOL, a contar da data da compra conforme Nota Fiscal, atendendo ao código de defesa do consumidor. A garantia abrange defeitos de fabricação em peças, partes e componentes ou material, dentro das condições de prazo estabelecidos, ressalvadas as condições estabelecidas neste termo (item quatro) sempre acompanhadas de Nota fiscal. **GARANTIA VENTISOL.**

2. Entende-se por garantia o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que apresentem defeito técnico de fabricação, de acordo com o parecer do Assistente Técnico Autorizado VENTISOL. Tal garantia somente terá validade mediante à apresentação da Nota Fiscal de compra, com descrição do produto. É imprescindível, para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado acima.

3. As despesas de retirada, instalação e reinstalação do aparelho, embalagens e transporte até a Assistência Técnica Autorizada VENTISOL correrão por conta e risco do cliente usuário.

4. Fica automaticamente cancelada a garantia se vier a ocorrer qualquer das condições abaixo:

- Danos provocados por acidentes, tais como: queda, descarga elétrica, inundação, desabamento ou incêndio;
- Provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade ou gordura;
- Uso em desacordo com as informações deste manual de instruções;
- Por ter sido ligado em tensão elétrica incorreta ou excessiva ou sujeito a excessivas oscilações de tensão da rede elétrica;
- Ajuste interno ou conserto feito por pessoa não credenciada pela VENTISOL, ou se for verificado sinal de violação de suas características originais;
- Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras e/ou adulterações.

IMPORTANTE

- Guarde sua Nota Fiscal, pois ela é parte integrante deste Termo de Garantia.
- Para obter informações sobre nossa rede de assistentes autorizados e última revisão deste, reporte-se ao site: www.ventisol.com.br.
- Não encontrando um Assistente Técnico Autorizado VENTISOL em sua região, reporte-se ao Sac através do email sac@ventisol.com.br.

VENTILADOR DE TETO

07

LINHA RESIDENCIAL

ACESSE O SITE **VENTISOL.COM.BR**
ABRA O **VÍDEO** NA PÁGINA DO PRODUTO
E ACOMPANHE O PASSO A PASSO DA
INSTALAÇÃO DO VENTILADOR DE TETO

FABRICADO POR:
VENTISOL IND. COMERCIO S/A.
CNPJ: 01.763.720/0001-71
Serv. José Tcholakan, 07- Aririú
Palhoça / SC - CEP: 88.135-541
Tel./Fax: 48 2107 9500
sac@ventisol.com.br
www.ventisol.com.br

000 - 20170530

MANUAL DO CONSUMIDOR

VENTILADOR
DE TETO

MODELOS:
AIRES E LUMIAR

Obrigado por adquirir o **VENTILADOR DE TETO VENTISOL**. Antes de utilizar o produto leia atentamente este manual de instruções. O manual tem instruções dos seguintes modelos de ventilador: **AIRES E LUMIAR**. Siga as instruções referentes ao seu modelo. Após a leitura guarde-o em local seguro para consultas.

ATENÇÃO

- O correto funcionamento de seu produto depende da leitura deste manual de instruções.
- Verifique se o modelo do seu ventilador corresponde com o da embalagem ou se não há alguma peça faltando.
- Verifique se este manual é compatível com a versão mais atualizada, na página do produto no site.
- Antes de instalar ou utilizar este produto leia com atenção os Cuidados Especiais para sua Segurança.
- Para instalação, montagem ou manutenção do seu aparelho, procure um profissional especializado.
- Confirme se a tensão (voltagem) da sua rede elétrica é a mesma do aparelho.

1. PARTES E PEÇAS

01- Suporte

02- Porca sextavada 6.350mm

03- Capacitor

04- Chave

05- Par. 6,350mm x 31,750mm

06- Borracha compensadora

07- Canopla

08- Haste

09- Arruela dentada 5mm

10- Copinho

11- Porca sextavada 4,763mm

12- Paraf. Fio de aterramento

13- Par. 4,763mm x 25,400mm

14- Bucha

15- Motor

16- Pá Plástica

17- Arruela dentada 10 mm

18- Porca do niple

19- Arruela lisa

20- Base do lustre

21- Soquete

22- Niple

23- Lustre

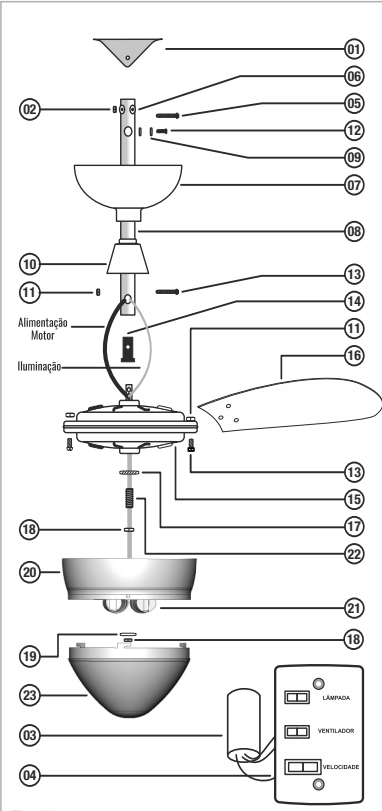


Fig. 01

VENTILADOR DE TETO

02

LINHA RESIDENCIAL

MANUAL DO CONSUMIDOR

VENTISOL

AIRES | LUMIAR

2. FIXAÇÃO DO LUSTRE NO MOTOR

1. Realize a ligação elétrica nos soquetes, coloque e aperte o niple (25) com arruelas e porca na base do lustre ou plafon.

2. Posicione o niple no eixo do motor e rosqueie ate a base do lustre ficar bem firme.

3. Passe os fios ligados nos soquetes por dentro do niple para que estes se juntem aos fios do motor.

3. FIXAÇÃO DA PÁ NO MOTOR

Obs: As garras devem estar fixadas na parte superior do motor.

Importante: As pás de plástico tem lado correto para montagem conforme inscrição nas mesmas. Fig. 02.

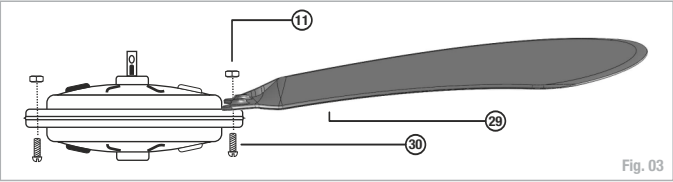


Fig. 03

4. FIXAÇÃO DA HASTE NO EIXO DO MOTOR

1. Coloque o copinho (10) na haste (8) pela parte inferior a canopla (07) pela parte superior. Fig. 01.

2. Encaixe a bucha (14) na parte inferior da haste. Fig. 03.

3. Nos orifícios da haste na parte superior, coloque as borrachas compensadoras (06).

4. Encaixe a haste no eixo do motor, em seguida, passe o parafuso (13), o fio de aterramento deve ser fixo com parafuso (12) no furo que esta localizado na parte superior da haste (8) conforme. Fig. 01.

5. Passe os fios do motor, de iluminação pelo interior da haste pela abertura de passagem. Fig. 01.

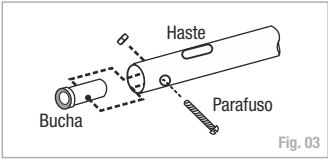


Fig. 03

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Norma ABNT	NBR 14532
Tensão	127V ou 220V
Potência do motor	127V - 130W / 220V -130W
Frequência	50 - 60 Hz
Isolação Enrolamento	Classe H (180 °C)
Corrente	127V - 0,75 A / 220V - 0,46 A
Rotação Aires e Lumiar	127V - 350 RPM / 220V - 350 RPM
Pá Aires e Lumiar	400 mm x 100 mm
Diâmetro Aires e Lumiar	1050 mm
Área vent. Aires e Lumiar	25 m2

VENTILADOR DE TETO

03

LINHA RESIDENCIAL

MANUAL DO CONSUMIDOR

VENTISOL

AIRES | LUMIAR

6. FIXAÇÃO DO VENTILADOR NO SUPORTE

1. Leve o ventilador até o suporte (01);

2. Alinhe o furo da haste, já com a borracha compensadora colocada, com o furo do suporte e fixe com o parafuso (05) e porca (02). Fig. 04.

3. Depois de realizado o processo para fixar o ventilador, coloque as lâmpadas, e encaixe o acabamento (28) no plafon (27). Fig. 01.

Coloque as borrachas compensadoras nos orifícios superiores da haste.



Fig. 04

7. FIXAÇÃO NO TETO

1. Fixe o suporte do ventilador no teto de acordo com as recomendações.

2. Ao fixar o suporte, observe que as pás do ventilador de teto deverão estar a uma altura igual ou superior a 2,3m acima do piso e uma distancia mínima de 0,5m das paredes.

Obs.: A haste não pode ser inferior a 25cm.




Fig. 05

8. FIXAÇÃO NO SUPORTE

Todas as superfícies de fixação devem suportar um peso de 25kg.

Forro de alvenaria (Laje) Fig. 06

Fixe o suporte no teto utilizando buchas S-10mm e parafusos.

Caixa sextavada Fig. 07

Não utilize caixa plástica para fixação no teto. Utilize caixa de metal. Para instalações em outro tipo de teto, forro falso ou gesso, analise antes o peso do aparelho para absoluta firmeza.

Parafusar o suporte de fixação na caixa metálica com 2 parafusos e porcas adequadas.

Forro de madeira Fig. 08

Se necessário, colocar uma travessa sobre o forro. Utilize dois parafusos auto atarraxantes de 4,8mmX50mm.

Viga de metal Fig. 09

Faça dois furos passantes de 7mm, Utilize dois parafusos de 1/4", com porcas e arruelas.




Fig. 06

CAIXA RETANGULAR (METÁLICA)

CAIXA SEXTAVADA (METÁLICA)



Fig. 07




Fig. 08




Fig. 09

VENTILADOR DE TETO

04

LINHA RESIDENCIAL

MANUAL DO CONSUMIDOR

VENTISOL


AIRES | LUMIAR

9. ESQUEMA DE LIGAÇÃO ELÉTRICA

ATERRAMENTO

NEUTRO

FASE

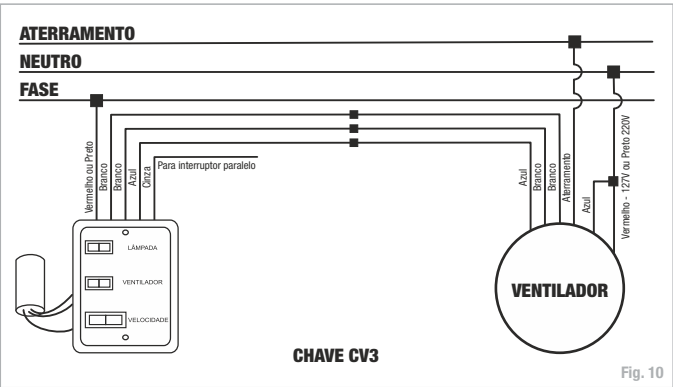

CHAVE CV3


Fig. 10

10. ESQUEMA DE LIGAÇÃO ELÉTRICA PARA CONTROLE REMOTO E OPÇÃO PARA LIGAÇÃO COM INTERRUPTOR SIMPLES OU PARALELO*

ATERRAMENTO

NEUTRO

FASE

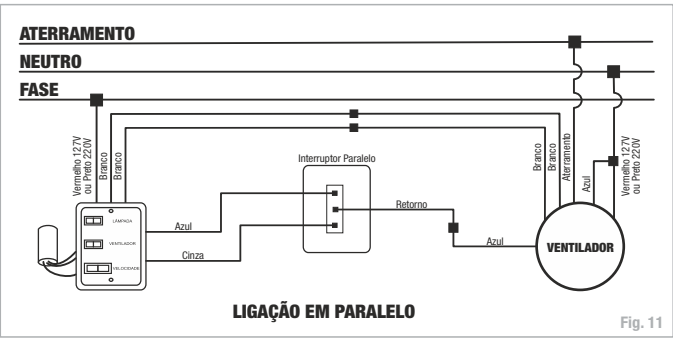

LIGAÇÃO EM PARALELO

Fig. 11

ATERRAMENTO

NEUTRO

FASE

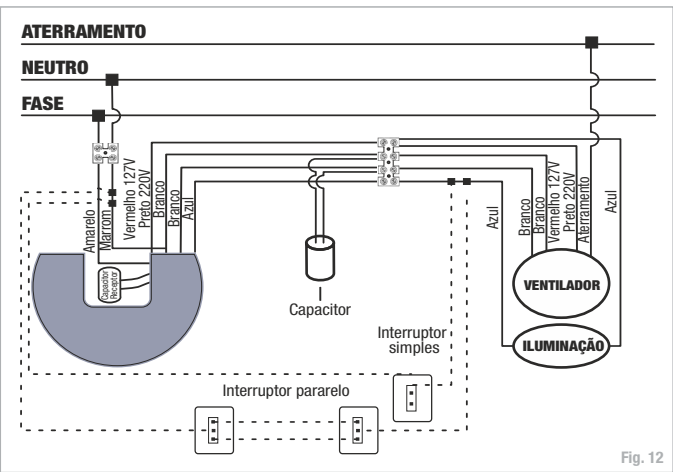


Fig. 12

VENTILADOR DE TETO

05

LINHA RESIDENCIAL