

MANUAL DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

VASO SANITÁRIO MONOBLOCO

Fun & Comfort
+4 Home*

FIXAÇÃO DO VASO SANITÁRIO

Antes da instalação

Limpe o piso;
Desligue o registro de água;

Procedimento

A saída do esgoto deve estar no mínimo a 13mm acima do nível do piso (figura A). Confira a distância mínima do eixo da tubulação até a parede.

Tubo 100mm

13 mm

Figura A

Alinhe o vaso sanitário no local da instalação, conforme ilustração da (figura B). Assim irá garantir que o tubo de saída de esgoto irá coincidir com o eixo central do seu vaso sanitário monobloco. Use um lápis para marcar a posição correta e após a marcação retire seu vaso monobloco.

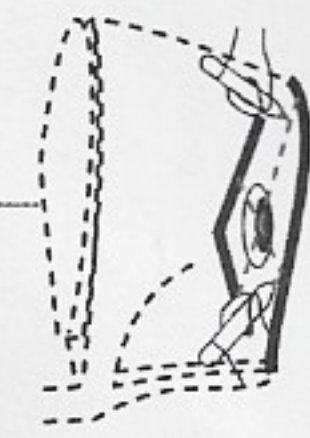


Figura B

Posicione o vaso sanitário na posição horizontal, utilize uma proteção para apoio para não danificar o seu vaso monobloco, (figura C). Encaixe o anel de vedação junto a saída do vaso monobloco, seguindo o procedimento:



Figura C

- Abra a embalagem do anel de vedação;
- O lado com maior diâmetro vai em contato com o vaso sanitário monobloco, sendo constituído por uma massa plástica para vedação;
- Retire a película protetora da massa;
- Posicione-o alinhado à saída do vaso sanitário monobloco, pressionando com os dedos contra a superfície da cerâmica, para garantir que toda a superfície do anel esteja em contato com as bordas.
- Após a fixação do anel, aplique o selante de silicone acético (de vedação) em todo o contorno da borda interna, cobrindo toda a face com uma camada de aproximadamente 6mm a 8mm de altura, como na figura D. Aguarde 3(três) horas no mínimo para secagem.

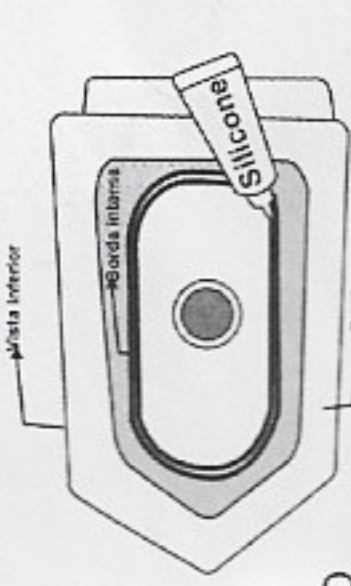


Figura D

Em seguida coloque o vaso monobloco em posição de instalação, de modo que o anel de vedação coincida com a tubulação de esgoto, aplique a camada de silicone acético na borda externa, utilize a marcação do piso para lhe auxiliar.

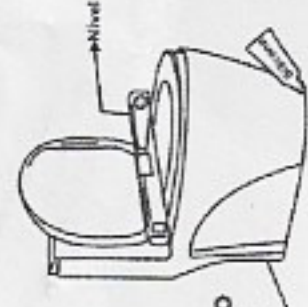


Figura E

Atenção: Não utilize o vaso sanitário por 48 horas, que é o tempo necessário para a secagem do silicone acético.

Importante: a utilização de massa ou cimento DANIFICA o vaso monobloco, NUNCA UTILIZE ESSE TIPO DE PRODUTO.


LIGAÇÃO HIDRÁULICA

Antes da instalação


- Desligue o registro de água.
- A tubulação deve estar livre de resíduos para não obstruir a passagem de água.

Procedimento

Utilize mangueira flexível de 1/2" para a entrada de água (mangueira não incluso). O ponto de água deve estar localizado na parede com 20 cm de altura do piso e 16 cm para esquerda a partir do eixo da saída de esgoto. Conecte ponta da mangueira flexível na saída de água e a outra ponta na entrada da caixa de descarga do vaso sanitário monobloco.

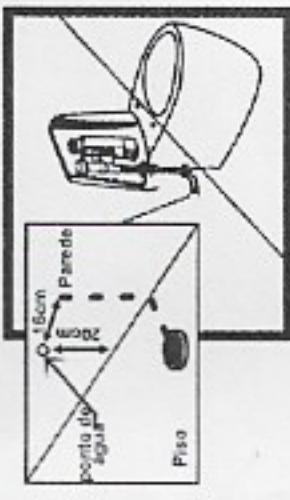


Verifique se o tubo de entrada de água está conectado ao tubo de derramamento. Caso esteja mal conectado pode ocasionar um desempenho abaixo do esperado.

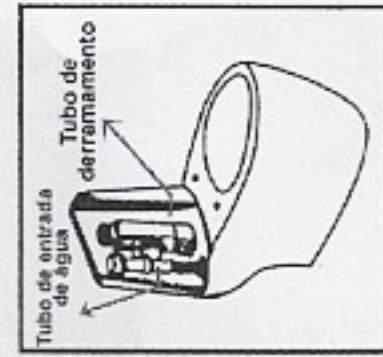


Conecte a mangueira, ajuste o volume de água retirando a trava e girando o corpo inferior no sentido horário, fazendo o corpo subir ou descer até que se obtenha o ajuste conforme a altura da caixa. Gire o corpo no sentido anti-horário e reposicione a trava.

Ajuste da válvula de entrada

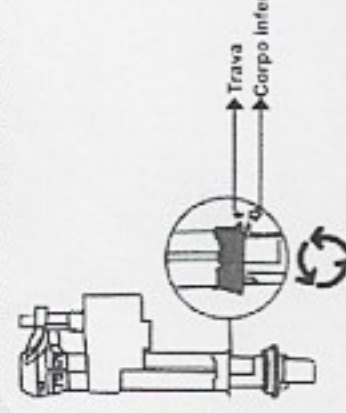


Para um melhor ajuste do nível de água da caixa da descarga, destrave o copo e mova a boia para cima ou para baixo, numa graduação de 0 a 12.

OBS: Caso a alimentação de água esteja insuficiente ou em excesso, verifique se a boia não está travada. Caso esteja, destrave a boia girando a rosca de ajuste no sentido horário, observe se ao puxar o parafuso de rosca de ajuste irá para cima e para baixo, a boia irá se mover.

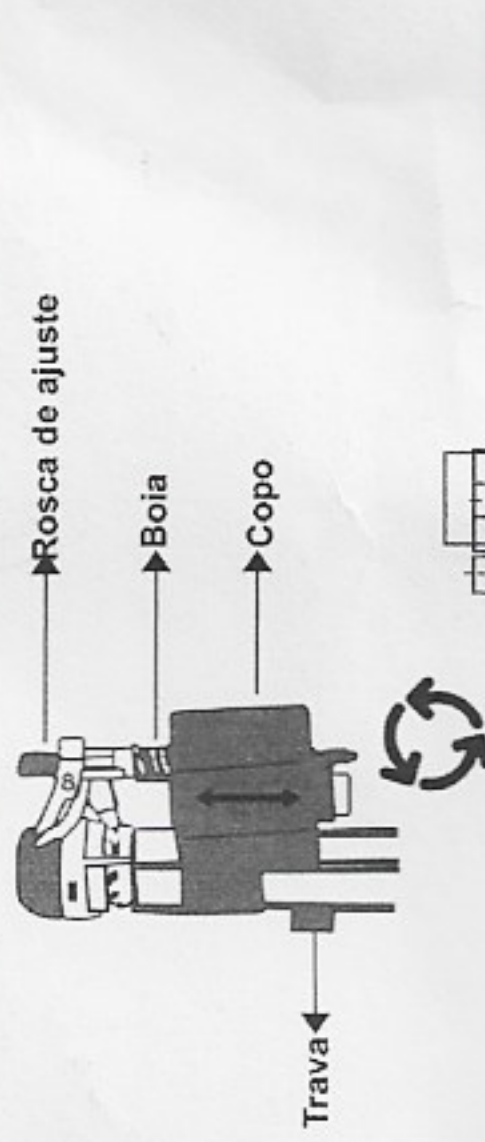

Ajuste da válvula de saída

Ajuste as alavancas de regulagem para cima ou para baixo até que obtenha a regulagem desejada.

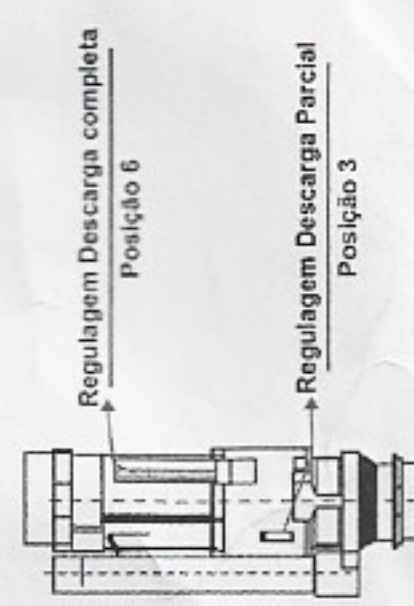

Após a instalação


- O vaso deve permanecer sem uso por 48 horas, tempo necessário para a secagem do silicone.
 - Abra os registros de água e encha a caixa de descarga do seu vaso sanitário monobloco, verifique se as conexões estão bem encaixadas.
- Importante:** use apenas tubos e conexões apropriados, materiais utilizados que não seja para esta finalidade podem ocasionar vazamentos e desgaste no sistema.

INSTALAÇÃO DO ASSENTO

Procedimento - Sistema de Eixo

Verifique se o produto possui sistema de fixação do assento de eixo ou sistema deslizante e realize o procedimento de instalação correspondente.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	Bucha de expansão	2 unidades
2	Arruela de metal	2 unidades
3	Parafuso	2 unidades
4	Dobradiça com eixo	2 unidades
5	Acabamento dobradiça	2 unidades

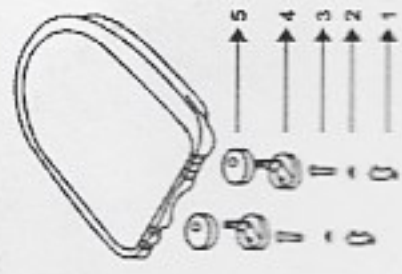

Insira nos orifícios da louça as buchas de expansão (figura A), em seguida, posicione sobre as buchas de expansão (1) os itens na seguinte ordem: Dobradiça com eixo (4), Arruela de metal (2) e Parafuso (3)

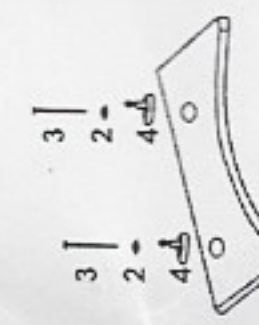


Figura A

Encaixe o assento na louça e regule o posicionamento conforme sua preferência.

Figura B

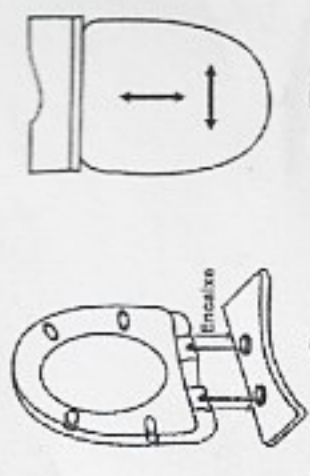


Figura C

Em seguida, pressione o botão e remova o assento, com o posicionamento definido, aperte os parafusos da dobradiça (3)




Figura D

Encaixe os acabamentos da dobradiça, (não se esqueça de retirar a película plástica de proteção) e finalize o encaixe do assento.

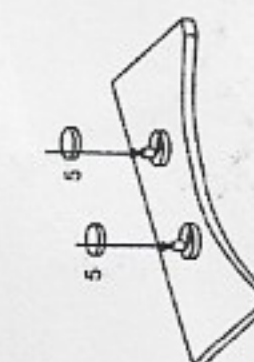


Figura E


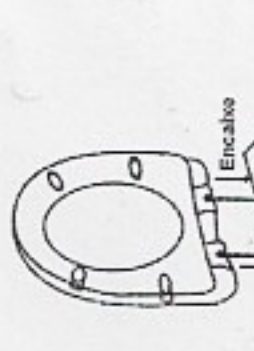


Figura F

Procedimento - Sistema deslizante

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	Placa de fixação	1 unidade
2	Bucha de expansão	2 unidades
3	Parafuso de bucha de expansão	2 unidades
4	Placa de ajuste	2 unidades
5	Arruela	2 unidades
6	Parafuso	2 unidades
7	Borracha antiodorante	2 unidades

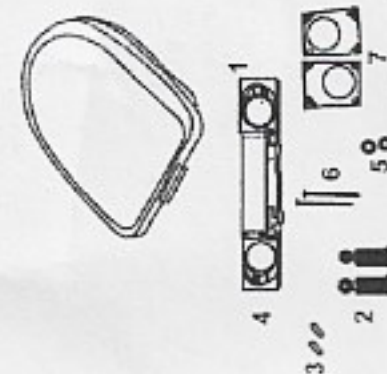

Os itens devem ser montados na seguinte ordem: Bucha de expansão (2), com a Porca da bucha de expansão (3), Placa de ajuste (4), Arruela (5) e Parafusos (6), de modo que se torne uma só peça, conforme ilustração da figura (A) abaixo.

Atenção: Apenas 3 rosqueios do parafuso serão suficientes na montagem das peças, assim irá evitar que a bucha não se expanda.

Verifique se o tubo de entrada de água está conectado ao tubo de derramamento. Caso esteja mal conectado pode ocasionar um desempenho abaixo do esperado.

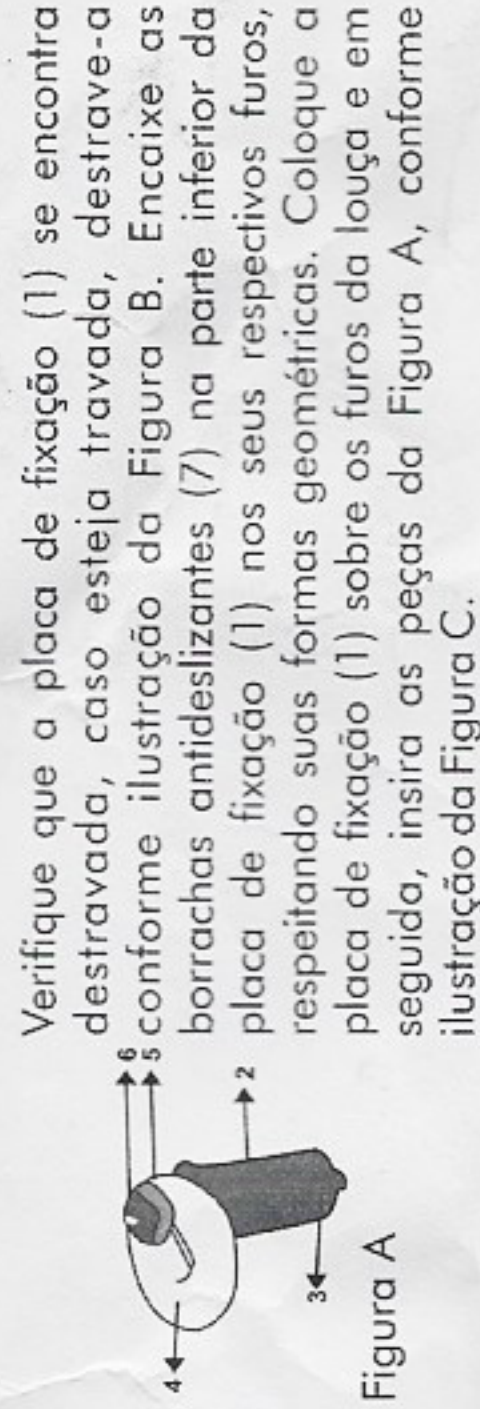


Figura A

Aperte levemente o parafuso (6) do conjunto, de forma que as peças ainda fiquem com mobilidade. Encaixe o assento, trave-o ajuste na posição desejada.

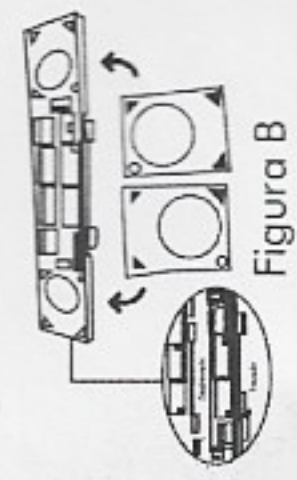


Figura B

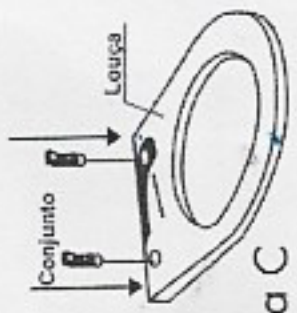


Figura C

Após ajustar a posição do assento, destrave-o novamente e retire-o, segurando a peça de fixação (1), para que não haja movimentação. Aperte os parafusos (6) definitivamente, até que o assento não se solte. Encaixe o assento novamente, travando-o de modo que fixe na louça, conforme ilustração da figura G.




Figura D

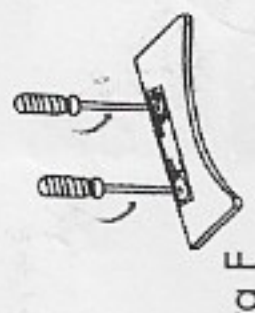


Figura E



Figura F

SOBRE O PRODUTO E MANUTENÇÃO

Propriedades do produto

Este produto é fabricado em material cerâmico de alta qualidade e recebe na superfície uma camada de esmalte que, após a queima, apresenta-se impermeável, uniforme e contínua. Uma avançada tecnologia de produção passando por uma rigorosa inspeção, afim de manter sua alta qualidade por anos de uso.

Temperatura de operação: superior a 1200°C

Manutenção

- Limpe o vaso regularmente para manter uma superfície brilhante.
- Limpe com água e sabão neutro.
- Use produto de limpeza suave
- Não utilizar agentes de limpeza que possuam ácido ou sejam abrasivos.

TERMOS DE GARANTIA

Os vasos sanitários Fun and Comfort possuem 12 (doze) meses de garantia na porcelana, 3 (três) meses para o sistema de descarga e 3 (três) meses para o assento e seus componentes, contando a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra. Essa garantia é válida em todo o território nacional. Todo o processo de garantia ocorrerá via logística reversa ou com o auxílio dos técnicos da Fun and Comfort

Esta garantia aplica-se exclusivamente aos materiais, não cobrindo os serviços.

A garantia não será válida nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, mau uso inadequado, instalação incorreta.
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solvente, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face).
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunha, mecanismos de vedação.
- Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas a mesma, que ocasionem o mau funcionamento do produto.
- Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.
- Modificações ou adaptações não autorizadas, como utilização de cimento ou massa para fixação do sanitário, ou ainda qualquer procedimento que não esteja especificado neste manual.
- Utilização de peças não originais.

OBS: Uso em instalações comerciais e industriais, reduz a garantia de todos os componentes para o prazo legal e total de 30 dias.